

Организация: ООО УК "ЛИЯ"

Номер абонента: ТС ОАО "Металлист" (68/49)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 435815

Адрес дома: ул Ворошилова 111

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 16.04.2022 по 15.05.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mи	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
16,04	1,903107	57,465	57,063	0,401	0	0	67,1	34,1	33,1	24	
17,04	2,023254	60,724	60,319	0,404	0	0	67,1	33,9	33,3	24	
18,04	2,076569	63,635	63,212	0,423	0	0	66,9	34,3	32,6	24	
19,04	2,125885	66,374	65,938	0,437	0	0	67,2	35,2	32	24	
20,04	1,632813	48,906	48,551	0,355	0	0	66,6	33,3	33,3	24	
21,04	1,558075	45,693	45,374	0,319	0	0	66,3	32,2	34	24	
22,04	1,532227	44,845	44,497	0,348	0	0	66,3	32,2	34,1	24	
23,04	1,422913	41,247	40,958	0,289	0	0	66,5	32	34,4	24	
24,04	1,413879	40,692	40,383	0,31	0	0	66,7	32	34,7	24	
25,04	1,334991	39,176	38,851	0,325	0	0	66,1	32	34	24	
26,04	1,283752	37,873	37,544	0,329	0	0	65,9	32,1	33,8	24	
27,04	1,350616	39,323	38,982	0,341	0	0	66,3	32	34,3	24	
28,04	1,539886	45,696	45,357	0,339	0	0	66,3	32,7	33,6	24	
29,04	1,498535	43,634	43,313	0,321	0	0	66,7	32,4	34,3	24	
30,04	1,595184	46,878	46,533	0,345	0	0	66,5	32,5	34	24	
1,05	1,506073	43,843	43,489	0,354	0	0	66,2	31,9	34,3	24	
2,05	1,377777	40,138	39,802	0,336	0	0	66,2	31,9	34	24	
3,05	1,311401	38,511	38,183	0,328	0	0	65,9	31,9	34	24	
4,05	1,403168	41,479	41,146	0,332	0	0	66	32,2	33,8	24	U
5,05	1,506378	43,985	43,644	0,342	0	0	66,7	32,5	34,2	24	
6,05	1,389374	40,058	39,724	0,334	0	0	66,7	32,1	34,6	24	
7,05	1,308929	38,859	38,531	0,328	0	0	65,6	32	33,6	24	
8,05	1,246887	36,47	36,135	0,335	0	0	66	31,9	34,1	24	
9,05	1,391174	41,477	41,128	0,349	0	0	65,7	32,2	33,5	24	
10,05	1,49588	43,566	43,21	0,356	0	0	66,6	32,3	34,3	24	
11,05	0,619751	18,387	18,212	0,175	0	0	65,4	31,8	33,7	24	
12,05	0	0,009	0	0,009	0	0	21,2	19,9	1,2	24	
13,05	0	0,014	0	0,014	0	0	20,5	19,4	1,1	24	
14,05	0	0,021	0	0,021	0	0	19,7	19,2	0,4	24	
15,05	0	0,02	0	0,02	0	0	19,4	19,1	0,3	24	
Итого	38,8485	1149	1140,08	8,92	0	0	66,5	32,7	33,8	719,99	

Показания интеграторов счетчика


дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mи, тонн	Тр, час
15.04.2022	24:00	398,25864	14655,13	15075,49	0	2445,9
15.05.2022	24:00	437,10712	15804,13	16215,57	0	3165,89
Итого		38,848	1149	1140,08	0	719,99

Классификация ошибок:
 D - отключение по T1-T2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

$T_{отч} = T_{нараб} + T_{сб.пит} + T_{ф.отк} + T_{dt<min} + T_{G<min} + T_{G>max} + T_{о.д.}$
 720 719,99 0,01 0 0 0 0 0



Представитель
теплоснабжающе
й
организации

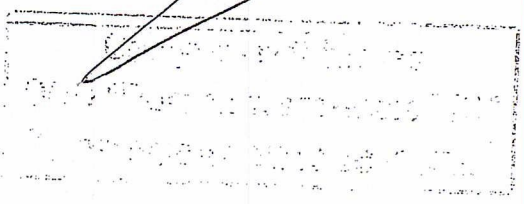

-0,91