

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе
отопления**

за период с **16.04.2022** по **15.05.2022**

время создания отчёта: 19.05.2022 в 09:43 (МСК)

Потребитель: Декабристов д.2
Адрес: Декабристов д.2
Теплосчетчик: КМ-5

Объект: Узел учёта 1
№ договора: —
Заводской №: 459626,00000

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
16.04.2022 00:00	313,153	30809,414	30943,389	-133,975	2506,9
16.05.2022 00:00	357,076	36643,172	36808,609	-165,438	3121,9
Итого:	43,923	5833,758	5865,220	-31,463	615,0

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		ошибки
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
16.04.2022	1,904	235,09	236,03	-0,94	4,3	49,5	41,4	8,10	6,66	6,24	24,000	24,000	#T
17.04.2022	2,072	231,21	231,99	-0,78	1,8	50,5	41,5	9,00	6,72	6,31	24,000	24,000	#T
18.04.2022	1,970	236,26	237,18	-0,92	4,1	49,3	40,9	8,30	6,63	6,21	24,000	24,000	#T
19.04.2022	1,910	243,74	244,97	-1,23	7,6	49,1	41,2	7,80	6,66	6,21	24,000	24,000	#T
20.04.2022	1,935	250,76	252,06	-1,31	8,5	49,3	41,6	7,70	6,61	6,13	24,000	24,000	#T
21.04.2022	1,910	250,03	251,02	-0,99	6,1	49,3	41,7	7,60	6,72	6,25	24,000	24,000	#T
22.04.2022	1,766	231,58	232,76	-1,18	6,4	49,0	41,3	7,60	6,55	6,10	23,100	24,000	#ET
23.04.2022	1,857	228,40	228,93	-0,53	9,0	50,6	42,5	8,10	6,37	5,97	23,900	24,000	#ET
24.04.2022	1,832	228,92	230,04	-1,12	9,7	50,5	42,5	8,00	6,46	6,06	23,800	24,000	#ET
25.04.2022	1,842	230,32	230,85	-0,53	12,3	51,1	43,1	8,00	6,39	5,99	24,000	24,000	#T
26.04.2022	1,638	230,23	231,13	-0,90	12,3	48,9	41,7	7,10	6,25	5,84	24,000	24,000	#T
27.04.2022	1,568	226,92	227,96	-1,04	9,0	47,3	40,4	6,90	6,29	5,89	24,000	24,000	#T
28.04.2022	1,664	221,64	222,53	-0,89	4,6	47,5	40,0	7,50	6,30	5,92	24,000	24,000	#T
29.04.2022	1,605	220,40	221,48	-1,08	5,9	47,2	39,9	7,30	6,48	6,10	23,800	24,000	#ET
30.04.2022	1,624	216,50	217,41	-0,91	4,5	47,0	39,5	7,50	6,34	5,97	23,800	24,000	#ET
01.05.2022	1,677	223,31	224,67	-1,37	6,6	47,6	40,1	7,50	6,32	5,93	24,000	24,000	#T
02.05.2022	1,604	227,22	227,98	-0,75	9,1	47,4	40,3	7,10	6,33	5,93	24,000	24,000	#T
03.05.2022	1,624	230,52	231,31	-0,79	11,9	48,0	41,0	7,00	6,32	5,91	24,000	24,000	#ET
04.05.2022	1,602	226,92	227,43	-0,51	7,5	47,5	40,4	7,10	6,34	5,94	24,000	24,000	#ET
05.05.2022	1,698	224,55	225,42	-0,88	5,5	48,2	40,6	7,60	6,35	5,96	24,000	24,000	#T
06.05.2022	1,599	226,27	227,30	-1,03	9,3	47,6	40,6	7,10	6,31	5,91	23,700	24,000	#ET
07.05.2022	1,642	232,04	233,03	-1,00	11,5	48,5	41,5	7,10	6,27	5,86	24,000	24,000	#T
08.05.2022	1,551	231,97	232,70	-0,73	13,1	47,8	41,1	6,70	6,25	5,83	24,000	24,000	#T
09.05.2022	1,584	224,40	225,37	-0,97	8,4	47,6	40,6	7,10	6,21	5,80	23,700	24,000	#ET
10.05.2022	1,645	222,44	223,16	-0,72	6,8	47,3	39,9	7,40	6,27	5,88	24,000	24,000	#T
11.05.2022	0,602	82,14	83,29	-1,15	11,1	47,5	40,2	7,30	2,07	2,18	17,300	24,000	#T
12.05.2022	0,000	0,00	1,54	-1,54	14,1	27,3	27,7	-0,50	-0,38	-0,43	0,000	24,000	#ET
13.05.2022	0,000	0,00	1,87	-1,87	12,4	25,1	25,6	-0,50	-0,36	-0,40	0,000	24,000	#ET
14.05.2022	0,000	0,00	1,85	-1,85	11,6	24,8	25,4	-0,60	-0,35	-0,35	0,000	24,000	#ET
15.05.2022	0,000	0,00	1,95	-1,95	10,6	24,8	25,4	-0,60	-0,34	-0,31	0,000	24,000	#T
Итого:	43,925	5833,76	5865,22	-31,46	—	—	—	—	—	—	615,100	720,000	—
Средние:	1,464	194,46	195,51	-1,05	8,5	45,4	39,0	6,40	5,37	5,03	20,500	24,000	—

Диагностика


Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 615.1 ч Суммарное время отказа: 17.8 ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0,538 %

Представитель



Представитель теплоснабжающей организации

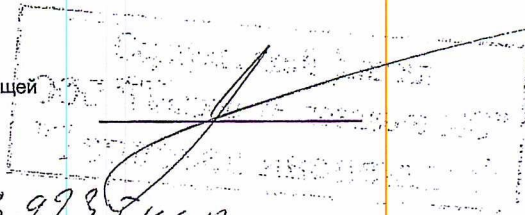

Q = 43,923 Гкал