

Учт. Серпухов

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 16.09.2022 по 16.10.2022

время создания отчёта: 24.10.2022 в 14:43 (МСК)

Потребитель: ул. Дзержинского, д. 2Б
Адрес: г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 2Б
Теллосчетчик: КМ-5-2

Объект: Узел учёта 1 отопления
№ договора: _____
Заводской №: 370375,00000

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
16.09.2022 00:00					
17.10.2022 00:00	363,176	45199,633	44699,777	499,855	3730,6
Итого:	—	—	—	—	—


Дата	Q, Гкал				Масса, т				Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	t _a	t ₁	t ₂	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки				
16.09.2022					12,2												
17.09.2022					10,9												
18.09.2022					13,9												
19.09.2022					11,4												
20.09.2022					8,0												
21.09.2022					10,3												
22.09.2022					9,3	43,4	37,7	5,80	4,68	3,98							
23.09.2022	1,073	185,63	189,38	-3,74	9,8	43,3	37,6	5,80	4,69	4,06	24,000						
24.09.2022	0,741	123,95	122,47	1,48	6,5	43,9	37,9	6,00	4,79	4,23	24,000						
25.09.2022	0,744	126,65	125,04	1,61	7,2	44,2	38,3	5,90	4,55	3,97	24,000						
26.09.2022	0,640	81,87	80,36	1,51	5,4	44,0	36,1	7,80	4,37	3,87	24,000						
27.09.2022	0,862	92,48	91,15	1,33	8,6	43,6	34,3	9,30	4,15	3,69	24,000						
28.09.2022	1,569	232,52	229,91	2,61	7,2	44,8	38,1	6,80	4,70	4,19	24,000						
29.09.2022	1,587	310,54	307,26	3,28	8,0	44,1	39,0	5,10	5,02	4,34	24,000						
30.09.2022	1,476	314,25	310,94	3,31	10,6	43,4	38,7	4,70	5,01	4,32	24,000						
01.10.2022	1,365	330,18	326,56	3,62	13,1	42,8	38,6	4,10	5,05	4,32	24,000						
02.10.2022	1,386	323,84	320,25	3,59	13,5	43,1	38,8	4,30	5,04	4,33	24,000						
03.10.2022	1,406	297,37	294,10	3,27	10,0	43,7	38,9	4,70	4,99	4,36	24,000						
04.10.2022	1,655	287,54	284,38	3,17	7,3	46,2	40,5	5,80	4,96	4,36	24,000						
05.10.2022	1,811	266,69	263,83	2,86	5,5	48,5	41,7	6,80	4,92	4,37	24,000						
06.10.2022	1,813	270,86	267,80	3,06	9,9	48,5	41,8	6,70	5,19	4,63	24,000						
07.10.2022	1,763	274,22	271,07	3,14	7,2	48,0	41,5	6,40	5,38	4,83	24,000						
08.10.2022	1,708	281,00	277,80	3,20	11,0	47,6	41,6	6,10	5,40	4,83	24,000						
09.10.2022	1,706	283,43	280,15	3,28	10,2	47,8	41,8	6,00	5,41	4,83	24,000						
10.10.2022	1,716	266,50	263,48	3,02	8,1	48,0	41,5	6,40	5,39	4,86	24,000						
11.10.2022	1,783	258,32	255,29	3,03	5,1	48,6	41,7	6,90	5,40	4,86	23,600						
12.10.2022	1,923	267,54	264,34	3,20	4,6	49,5	42,3	7,20	5,41	4,87	24,000						
13.10.2022	1,874	272,16	268,92	3,25	5,0	48,9	42,0	6,90	5,41	4,86	24,000						
14.10.2022	1,927	263,90	260,80	3,10	3,7	49,2	41,9	7,30	5,41	4,88	24,000						
15.10.2022	1,986	277,34	274,04	3,30	4,1	49,6	42,5	7,20	5,43	4,86	24,000						
16.10.2022	1,982	279,95	276,63	3,32	4,7	49,5	42,4	7,10	5,43	4,86	24,000						
Итого:	36,496	5968,73	5905,95	62,78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Средние:	1,521	248,70	246,08	2,62	8,5	46,2	39,9	6,30	5,05	4,46	24,000	—	—	—	—	—	

Диагностика
Отчетный период: 744 ч Время норм. работы: 575,6 ч Суммарное время отказа: — ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 1,057 %

Представитель Абонента



Представитель теплоснабжающей организации

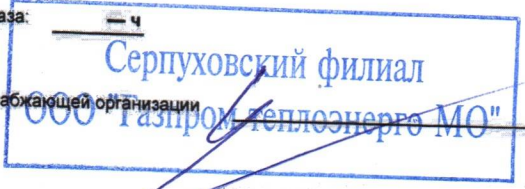

-0,843